


D-Neo Lavabo # 2367120000 / 2367120024 / 2367120060

|< 1205 mm >|

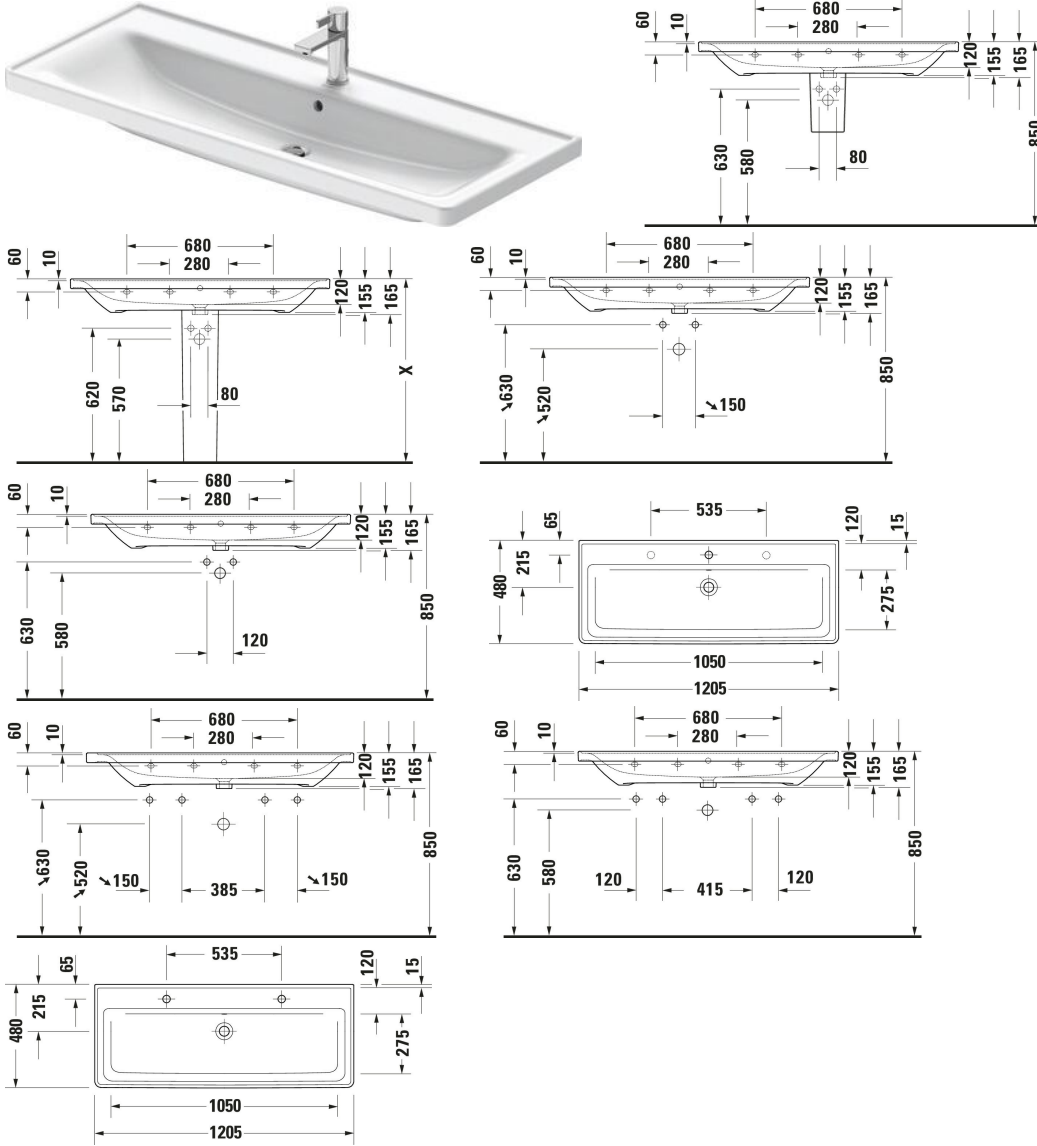

Lavabo	Ölçü	Ağırlık	Sipariş no
Beyaz, Batarya bankı: Evet, Alt yüzeyi komple sırtlanmış, Sırlı arka panel: Hayır, 1205 mm, İç ölçüler: 1050x275 mm			
Renkler			
00 Beyaz (Alpin)			
Versiyon			
● Beyaz Parlak, Dikdörtgen, Lavabo sayısı: 1 Orta, Batarya deliği sayısı: 1 Orta, Su taşma deliği: Evet	1205x480 mm	27,000 kg	2367120000

D-Neo Lavabo # 2367120000 / 2367120024 / 2367120060**|< 1205 mm >|**

● ● Beyaz Parlak, Dikdörtgen, Lavabo sayısı: 2 Orta, Batarya deliği sayısı: 1 Sol, Sağ, Su taşma deliği: Evet	1205x480 mm	27,000 kg	2367120024
☒ Beyaz Parlak, Dikdörtgen, Lavabo sayısı: 2 Orta, Su taşma deliği: Evet	1205x480 mm	27,000 kg	2367120060
Aksesuar			
Push-open sifon Ø 63,5 mm	Ø 63.5 mm	0.34 kg	005052
Sifon	310 x 115 mm	0.32 kg	005026
Montaj	84 x 30 mm	0.1 kg	005503
Designsiphon	70 x 425 mm	1.5 kg	005036
Gerekli/Uygun ürünler			
Yarım ayak Montaj türü: Duvarda asılı, 175 x 280 mm	175 x 280 mm		085843
Kolon ayak Montaj türü: Yerden, 170 x 190 mm	170 x 190 mm		085842
Asma dolap ünitesi Alt çekmece sayısı: 1, Kulp, Yavaş kendi kendine kapanma mekanizması, İç bölme Opsiyonel, Gerekli ürün: Lavabo D-Neo # 236712, 1184 x 452 mm	1184 x 452 mm		DE4291
Asma dolap ünitesi Alt çekmece sayısı: 2, Kulp, Sifon kesiti: Evet, Sifon bölmesi: Evet, Yavaş kendi kendine kapanma mekanizması, İç bölme Opsiyonel, Gerekli ürün: Lavabo D-Neo # 236712, 1184 x 452 mm	1184 x 452 mm		DE4391
Teklif metni			
Duravit D-Neo Lavabo Beyaz 1205 mm, Tasarımcı: Bertrand Lejoly, Sıhhi seramik, Duvarda asılı, -Siz Su taşma deliği, Sifon konumu: Orta, Alt yüzeyi komple sırlanmış, Depolama yüzeyi: , Lavabo sayısı: 1, Lavabonun yeri: Orta, Beyaz, Mobilya için uygun, Batarya bankı, Lavabo genişliği: 1050 mm, Lavabo derinliği: 275 mm, Ebatlar (Genişlik / Uzunluk x Derinlik / Genişlik x Yükseklik): 1205 x 480 x 165 mm			

Tüm çizimler standart toleranslar dahilindedir. Ölçüler mm cinsindendir. Özellikle montaj yeri hazırlama esnasında kesin ölçü ihtiyacı olursa ürün üzerinden alınan birebir ölçüler kullanılmalıdır.